

POSTROJENJE ZA PROČIŠĆAVANJE PITKE VODE - OBNOVA



1. Rezanje utora oko zidova i stropova (cca. 30 × 30 mm), čišćenje i usisavanje, punjenje vodonepropusnim mortom **VANDEX UNI MORTAR 1**, poravnavanje na ravninu vertikalnih i horizontalnih površina. Izrada rampi (fabiona) od **VANDEX UNI MORTAR 1** hidroizolacijske mase.

Sanacija vertikalnih površina:

2. Pasiviranje armature nanošenjem **VANDEX BB 75**.

3. Nanošenje jednog sloja **VANDEX UNI MORTAR 1** morta kako za izravnavanje površine tako i za povećanje čvrstoće betona i za završetak pokrivnog sloja armature, potrošnja cca. 20 kg/m² pri debljini. 1 cm.

4. Nanesite dva sloja **VANDEX BB 75** kao završni sloj.

Obnova horizontalnih površina:

5. Nanošenje jednog sloja **VANDEX UNI MORTAR 1** morta kako za izravnavanje površine tako i za povećanje čvrstoće betona i za završetak pokrivnog sloja armature, potrošnja cca. 20 kg/m² pri debljini. 1 cm.

6. Nanesite dva sloja **VANDEX BB 75** kao završni sloj.

Alternativa:


Tamo gdje je potrebno povećati estetski završni sloj **VANDEX BB 75**, siva boja se može zamijeniti **VANDEX BB 75 WHITE**.

Bilješka:

Snaga prionjivosti na podlogu mora biti > 1,5 N/mm².

Daljnji potrebni podaci za obradu sadržani su

u odgovarajućim tehničkim listovima proizvoda, ili obratite se **VANDEX** tehničkoj službi.

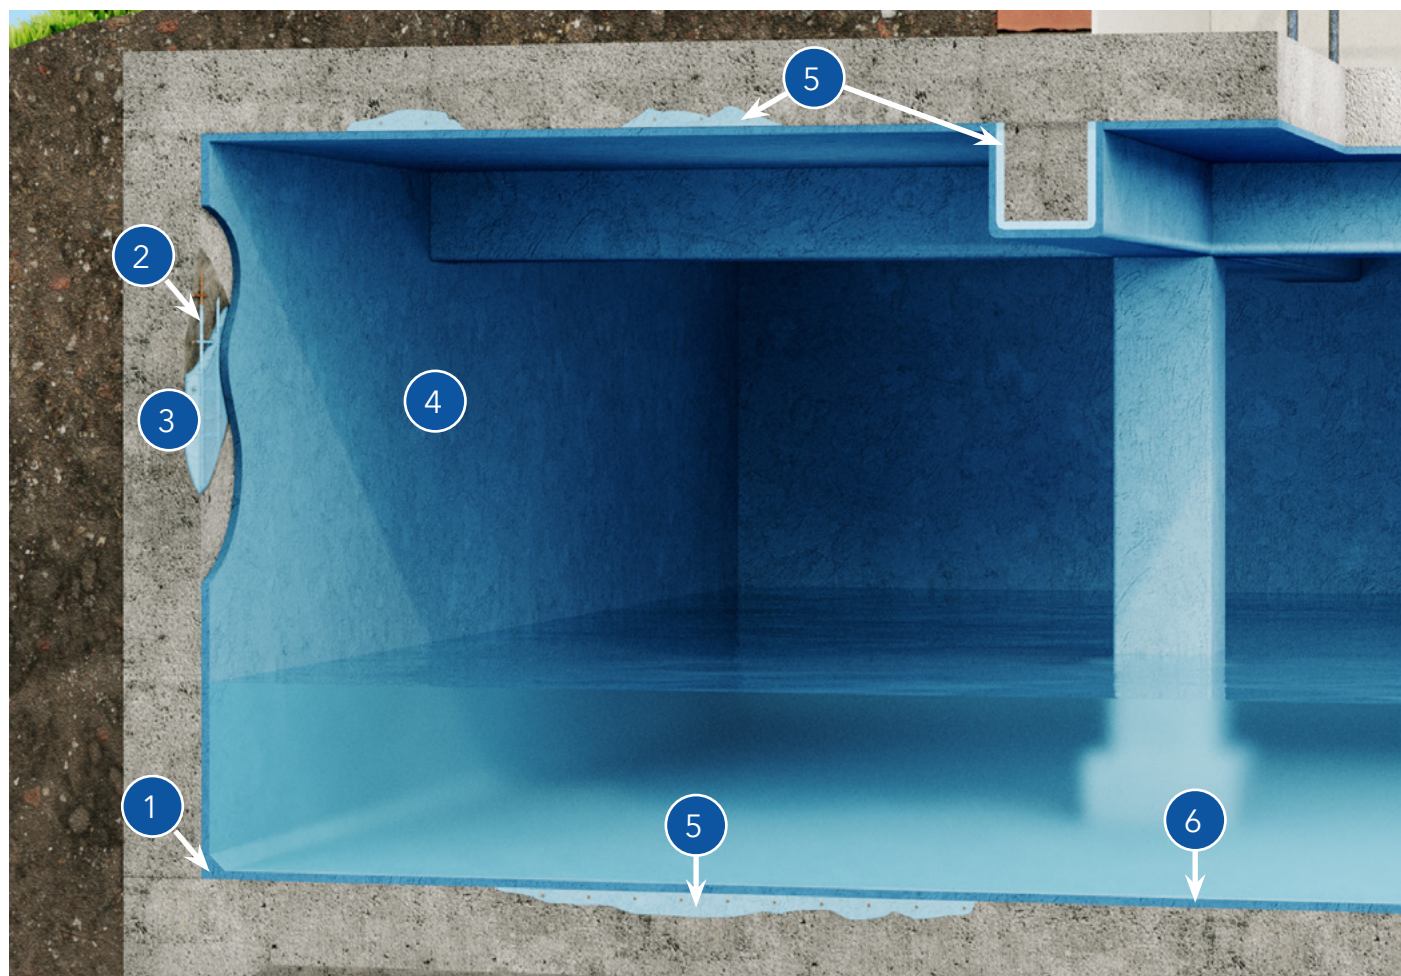

Napomena: Navedene informacije temelje se na našem dugogodišnjem praktičnom iskustvu i istraživanju. Jamstva možemo dati samo ako smo provjerili sve utjecajne čimbenike. Navedene vrijednosti potrošnje materijala su prosječne vrijednosti koje mogu varirati na licu mjesta.